


±0,00 = +127,27 mBf



**Triskell Épülettervező Kft.**  
1034 Budapest, Kecse u. 25.

Telefon: 06-1-388-17-07  
Fax: 06-1-388-23-80  
www.triskellkft.hu

létesítmény:

**Agárdi Gyógy- és Termálfürdő**

2884 Gárdony, Gárdonyi Géza utca hrsz: 3021/54

felelős építész tervező:

**TURI ATTILA**

É1-13-0316/03

építész tervező:

**TURI GERGŐ**

felelős tartószerkezet tervező:

**JURKIEVICZ TIBOR**

T 01-11522

felelős épületgépész tervező:

**SIMÓ GÁBOR**

G-01-12847

felelős elektromos tervező:

**TÓTH ZOLTÁN**

VT 01-0702

tűzvédelem:

**HORVÁTH LAJOS**

I-232/2011

úttervező:

**KENÉZ ATTILA**

MMK KÉ-K 13-9703

**AGÁRDI GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐ**

**APARTMANSZÁLLÓ**

**VILLAMOS KIVITELI TERV - GYENGEÁRAM**

rajz megnevezése:

**Mozgássérült WC jelző terve**


lépték:

dátum:

**2017. november**

sorszám:

**GY-07**

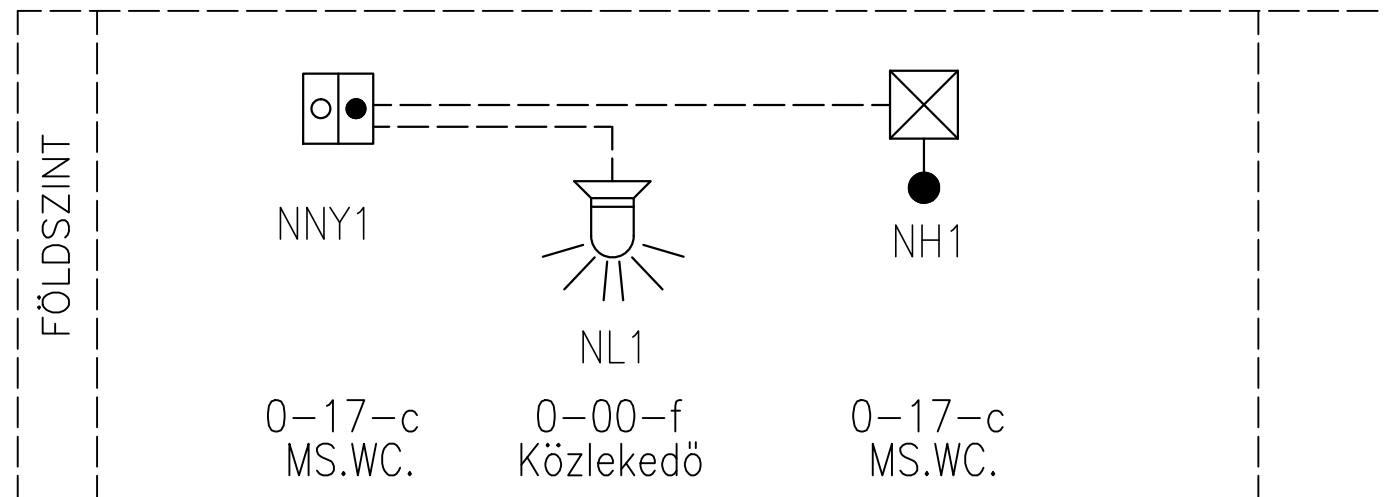

Nővérhívó gomb az oldalfalra szerelve, a padlótól 0,8 méter magasan, 2 méteres láncos húzókapcsolóval, olyan pozícióban, hogy a helyiségből bárhonnán elérhető legyen.



Nyugtázó gomb az oldalfalra szerelve, a padlótól 1,5 méter magasan, a tok mellett 0,3 méterre.



Vészjelző lámpa az ajtó fölé szerelve, a tok mellett 0,3 méterre.

----- "a" jelű: nővér hívó rendszer kábel: J-Y (St) 2x2x0,6 mm  
Sign "a" nurse calling system cable: J-Y (St) 2X2X0,6 mm.