


Alapsík BALTI: 121 mBf

Hidraulikai adatok		D160 I=5,0‰ vtot=0,8m/s Qtot=15,5l/s	D160 I=5,0‰ vtot=0,8m/s Qtot=15,5l/s	D160 I=5,0‰ vtot=0,8m/s Qtot=15,5l/s	D160 I=5,0‰ vtot=0,8m/s Qtot=15,5l/s	D160 I=5,0‰ vtot=0,8m/s Qtot=15,5l/s
Terepszint	meglévő	126,46	127,16	127,20	127,20	127,20
	tervezett	126,46	127,20	127,20	127,20	127,20
Rész hossz		1,28	13,03	21,0	33,0	29,0
Akna fedlapszint		127,20	127,20	127,20	127,20	127,20
Tervezett folyásfenékszint		125,41	125,51	125,53	125,82	125,99
Egyes hossz			20,0	3,0	21,0	33,0
Folyamatos hossz		0+000,0	0+023,0 0+020,0	0+044,0	0+077,0	0+106,0
Ágyazat típusa						
Épül összesen		106m D160 KG-PVC csatorna				

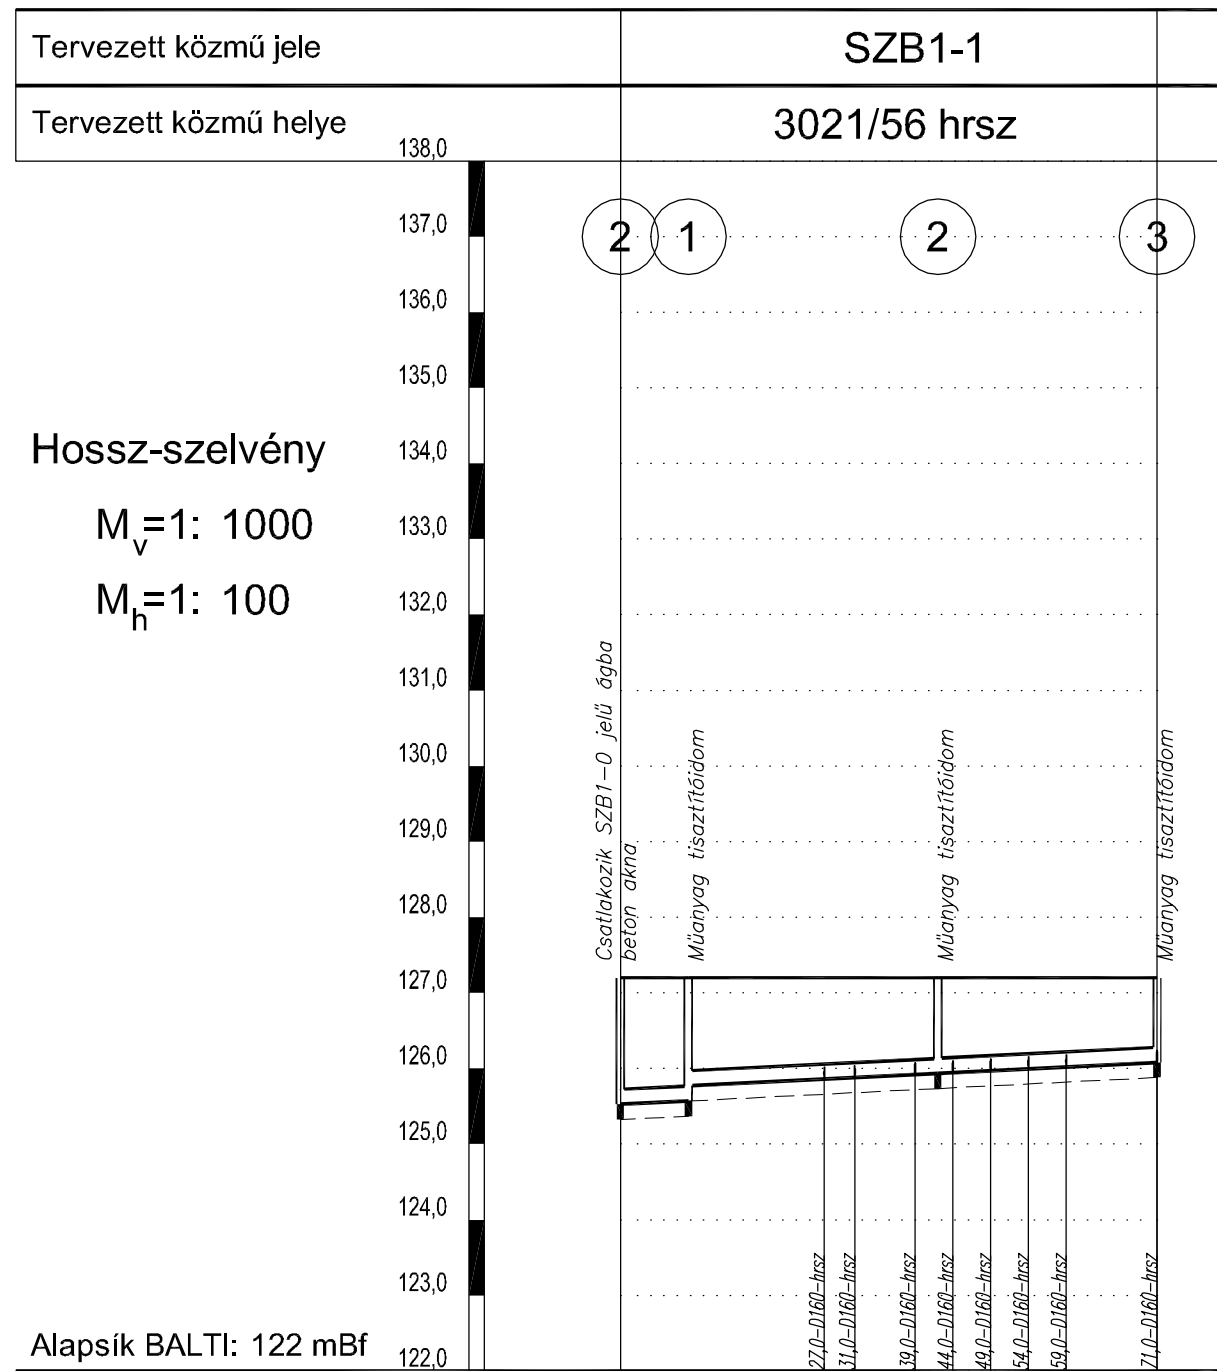

Alapsík BALTI: 122 mBf

Hidraulikai adatok		D200 I=5,0‰ vtot=0,9m/s Qtot=28,0l/s	D200 I=5,0‰ vtot=0,9m/s Qtot=28,0l/s	D200 I=5,0‰ vtot=0,9m/s Qtot=28,0l/s
Terepszint	meglévő	127,20	127,20	127,20
	tervezett	127,20	127,20	127,20
Rész hossz		9,0	33,0	29,0
Akna fedlapszint		127,20	127,20	127,20
Tervezett folyásfenékszint		125,57	125,77	125,94
Egyes hossz		9,0	33,0	29,0
Folyamatos hossz		0+000,0 0+009,0	0+042,0	0+071,0
Ágyazat típusa				
Épül összesen		71m D200 KG-PVC csatorna		

E			
D			
C			
B			
A	ALAPKIADÁS		2018.01.
Kiad.j:	Megnevezés:	Rajzolta:	Ellenőrizte:
Ausg.	Beschreibung	Gezeichnet von	Geprüft von
Munkaszám:		34/2017	Létrej.
Vertrags-Nr.			Teil-Nr.
Rajzszám:			Kiadás jele:
Zeichnungs-Nr.		VIS-E-3-03-A	Ausgabe
Terv címe: Agárd, Gárdonyi utca 3021/54-56 Apartmanszálló víziközmű bekötés terve			
Tervfázis: ENGEDÉLYEZÉSI			
Rajz címe: Hossz-szelvény -Szennyvíz csatorna		Lépték: M: 1:100	Rajz méret: Form: 590x297mm
Tervező: Konstr:		Gáspár Géza VZ-T 19-0195/2018	
Tervezői feladat:		File név: File-Nr:	
Tervezői feladat:		.dwg	

Ez a rajz az BESZT Kft szellemi tulajdona. Másolat készítése szigorúan tilos. A rajz tartalmának közlésétől a BESZT Kft kizárólagos jogát fenntartja. A rajz tartalmának közlésétől a BESZT Kft kizárólagos jogát fenntartja.